



SÖDERSJUKHUSET

Drönarsamråd - SÖS

2023-04-04 (R5)

Innan drönarflygning inom nedan angivet område (fig. 1) skall drönarpilot ta kontakt med flygplatsledningen Södersjukhuset, ESHC för samråd.

Rutin vid samråd om drönarflygningar vid helikopterflygplatsen SÖS :

1. Drönarpilot ansöker minst en vecka innan flygning genom att fylla i blanketten "Drönarsamråd SÖS" som finns på <https://www.locum.se/verktygen/flygsakerhet/>. Bifoga karta där området för drönarflygning är markerat samt pilotens position. Skulle flygningen bli inställd meddela vakt och flygplatsledning via mail, nedan.
2. Drönarpilot ska vara utrustad med mobiltelefon och tillgänglig på angivet nummer under hela flygningen.
3. Flygplatsledningen meddelar berörda om denna drönarflygning, vid behov.
4. Drönarpilot kontaktar vakten på mobiltelefon vid start av flygning och meddelar sitt mobilnummer.
5. Om helikopter avser landa eller starta under tiden för flygningen kontaktar vakt drönarpiloten och drönaren skall då landas omedelbart. Vakt kontaktar drönarpiloten när flygningen kan återupptas.
6. Efter avslutad drönarflygning kontaktar drönarpiloten vakt och meddelar att flygningen avslutats.

VIKTIGT: Skulle en helikopter höras utan att kontakt från helikopterflygplatsen tagits, landa drönaren omedelbart!

Följ även Bromma flygplats restriktioner för drönarflygning, se: <https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/>

Kontaktlista:

Funktionsmail:	heliport.sodersjukhuset@regionstockholm.se	
Verksamhetsansvarig:	johan.j.holmberg@regionstockholm.se	08-123 616 79
Operativt ansvarig:	niklas.johansson@regionstockholm.se	08-123 617 79
Flygsäkerhetskoordinator:	lennart.samuelsson@regionstockholm.se	08-123 172 30
Vakt - Södersjukhuset:	vakt.sodersjukhuset@rapidsakerhet.se	08-123 611 19

Södersjukhuset AB

Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-123 610 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403
SL-Buss 3, 4, 164. Pendeltåg Stockholms Södra



VI ÄR EN DEL AV
REGION STOCKHOLM

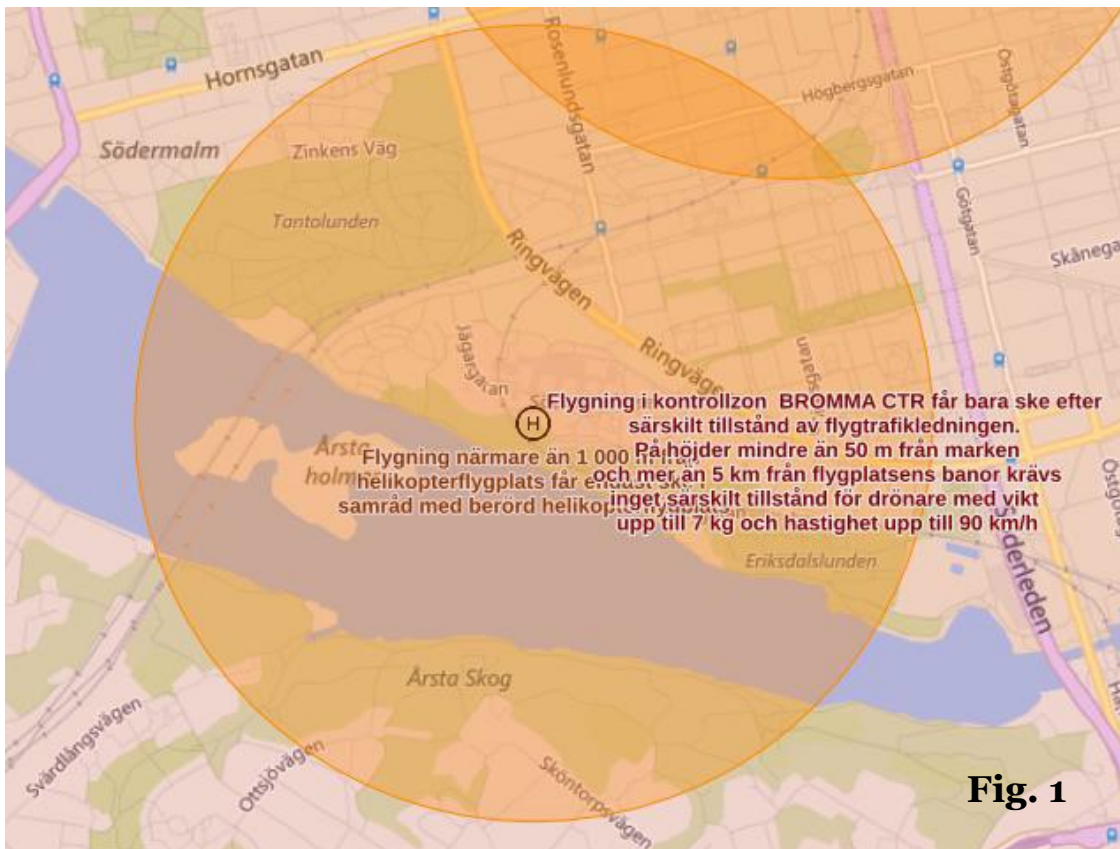


Fig. 1