



Ingen drönarflygning inom en kilometers radie från Norrtälje sjukhus helikopterflygplats, får ske utan ett samråd med flygplatsledningen. Bruk av drönare (RPAS) i en helikopterflygplats närhet medför olika risker för helikopterverksamheten kring flygplatsen. Användningen av drönare regleras i lagar, förordningar och regler. Att dessa följs ansvarar alltid drönarpiloten för, även om samråd godtagits av flygplatsledningen.

Ett samråd innebär endast att flygplatsledningen granskat drönarpilots ansökan utifrån helikopterflygplatsens perspektiv och kommer att sprida informationen inom helikopterflygplatsens berörda enheter. Det åligger drönarpiloten att hantera de risker som närheten till helikopterflygplatsen innebär, med startande och landande helikoptrar. Det åtgår ett visst arbete att hantera ansökan för samråd, så kommer in så tidigt som möjligt med ansökan.

Endast flygplatsledningen hanterar endast samråd. Sjukhusväktare är endast kontakt under flygningen.

Inget tillstånd ges vid samråd utan ansvaret är drönarpilots att undvika kollision och tillbud.

Ansökan bör vara flygplatsledningen tillhanda minst 5 arbetsdagar innan flygning.

Beroende på arbetsbelastning kan behandling aldrig garanteras inom denna tid.

Identifierade risker som skall hanteras innefattar men begränsas ej till:

- Drönare som kolliderar med helikopter i flygplatsens närhet (1km radie från flygplatscentrum).
- Drönare som stör helikopterpilots uppmärksamhet under flygning i flygplatsens närhet (1km radie från flygplatscentrum) eller förorsakar undanmanöver.
- Drönare som havererar och orsakar skador på person eller egendom.

Inom område R 101 runt Norrtälje anstalten är det förbjudet att flyga med drönare. Kontakta Transportstyrelsen för tillstånd. Efter tillstånd från Transportstyrelsen kan ni ta kontakt med flygplatsledningen Norrtälje sjukhus helikopterflygplats, Tiohundra AB ESHY för samråd.

Inom området söder om helikopterflygplatsen utanför R 101, anstaltsens område ombeds ni ta kontakt med flygplatsledningen Norrtälje sjukhus, Tiohundra AB ESHY för samråd om er drönarflygning.

Drönar karta: <https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/>

Drönare info: <https://www.transportstyrelsen.se/dronare>

Kontakt:

Sjukhusväktare 08/123 266 65

Flygplatsledning helikopterflygplats:

Verksamhetsansvarig par.berglund@tiohundra.se

Flygsäkerhetskoordinator ronny.andersson@tiohundra.se

Operativ ansvarig peter.hansson@tiohundra.se



Blåljus drönare:

Kontakta sjukhusväktare 08/123 266 65 meddela flygningen.


Fortsätt följ instruktionen under punkt 6. Flygning längre ned.

Innan flygning


1. Ansökan skall lämnas minst 5 arbetsdagar innan flygning, för att säkerställa att ansökan hinner behandlas innan flygningen.
2. Ansökan skickas på mejl till samtliga funktioner i kontaktlistan sid 1.
3. I ansökan skall anges:
 - Datum och tid för start och landning för uppdraget.
 - Karta över aktuell plats eller område för drönarflygningen där relationen till Norrtälje sjukhus drönarområde tydligt framgår.
 - Maximal flyghöjd.
 - Kontaktuppgifter för drönarpilot med licens uppgifter. Drönarpilot skall vara utrustad med mobiltelefon och tillgänglig på denna under tiden drönaren är i luften.
4. Samråd till flygningen ges till drönarpiloten via mejl av flygplatsledning. I undantagsfall, om flygplatsledningen inte kan nås och det är uppenbart att flygningen inte påverkar helikopterverksamheten (ex. flygning i egen trädgård under trädtoppshöjd.)

Flygning

5. Drönarpilot kontaktar sjukhusväktare före start. 08/123 2 66 65
6. Ska helikopter starta eller landa under tiden drönaren är i luften kontaktar sjukhusväktare drönarpiloten och drönaren skall omedelbart landas.
7. Efter avslutad flygning kontaktar drönarpiloten sjukhusväktare igen.
8. Om den planerade flygningen ställs in skall piloten genast meddela sjukhusväktare.
9. **Skulle en helikopter närma sig så landa drönaren omedelbart.**

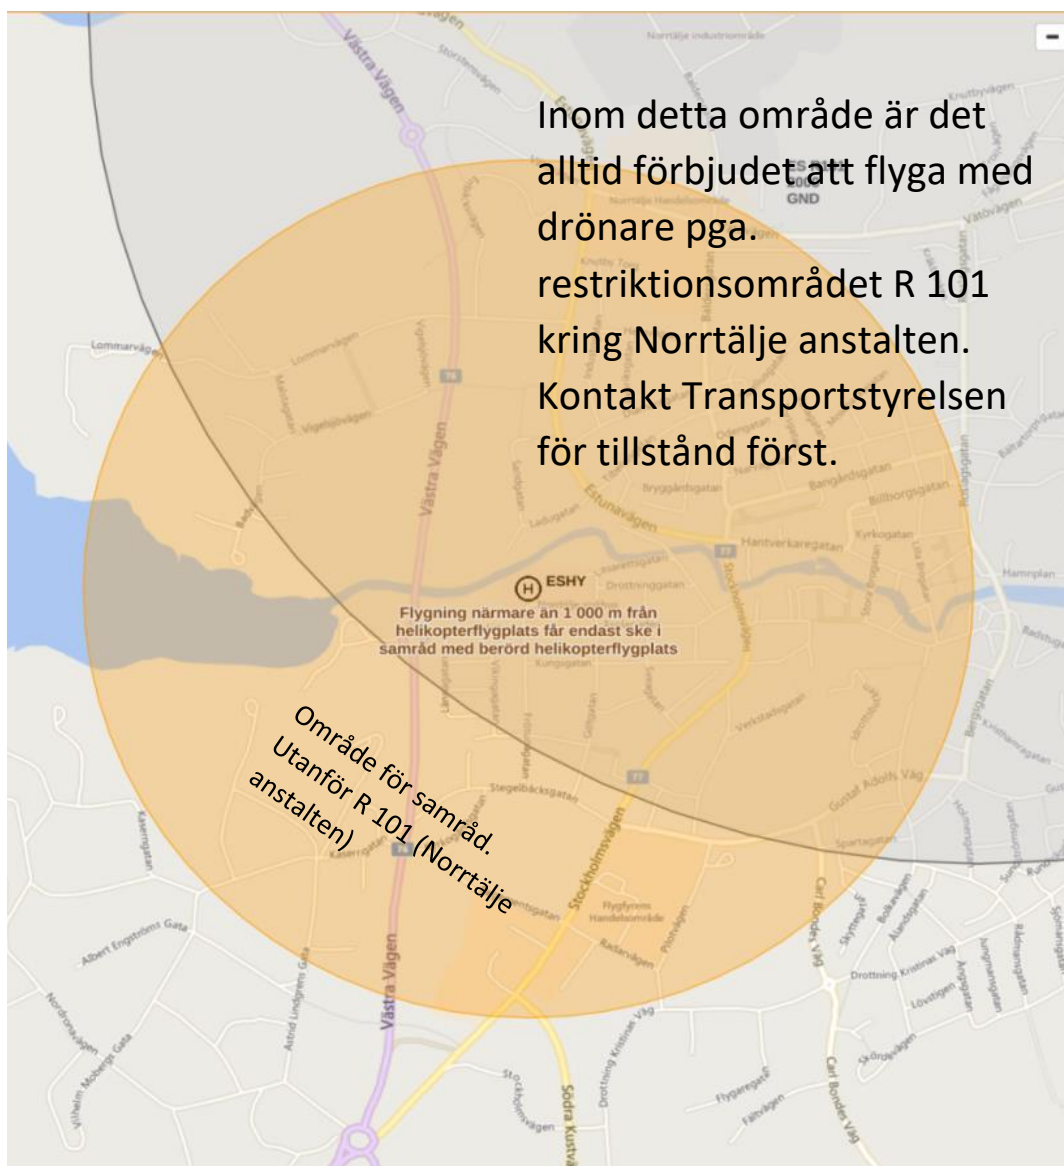

*

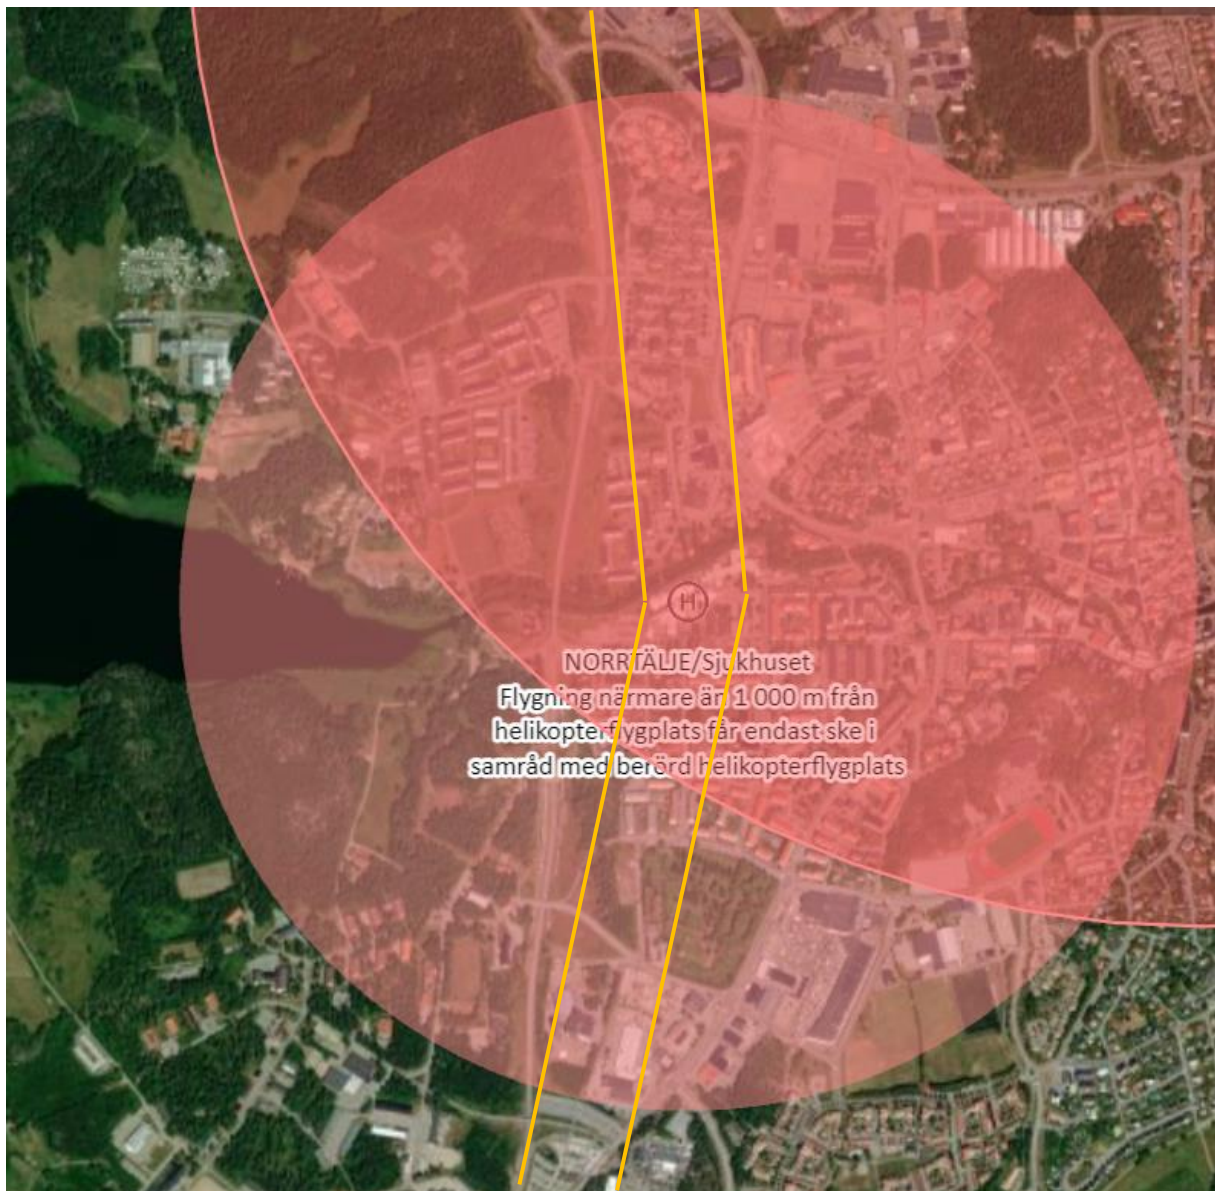

Rita in ditt flygområde/rutt på denna karta.