


# Hur varselmarkeringar ska utformas



- Glaspartier, glasytor och glasade dörrar ska markeras på två höjder med centrum 0,9 m respektive 1,5 m över golv/mark. Markeringarna ska löpa tvärs över hela glaspartiets bredd och utföras i helgjuten mörk och ljus kontrastverkan. Kulören ska uppnå minst 0,40 i ljushet (enligt NCS-skalan) mot omgivande ytor.
- Varselmarkering av glaspartier ska fungera från båda håll och i olika ljusförhållanden. Man måste tänka på vad som finns på andra sidan.
- Varsel- och kontrastmarkeringar används för att varna där risk för fara eller personskada kan föreligga.
- Frostat glas eller film uppfyller inte kraven som varsel- eller kontrastmarkering utan fungerar endast som insynsskydd.
- Hinder i gånglinjen, exempelvis pelare eller utstickande byggnadsdelar, ska förses med kontrastmarkering vid sockeln, samt 0,9 m och 1,5 m över färdigt golv eller mark.

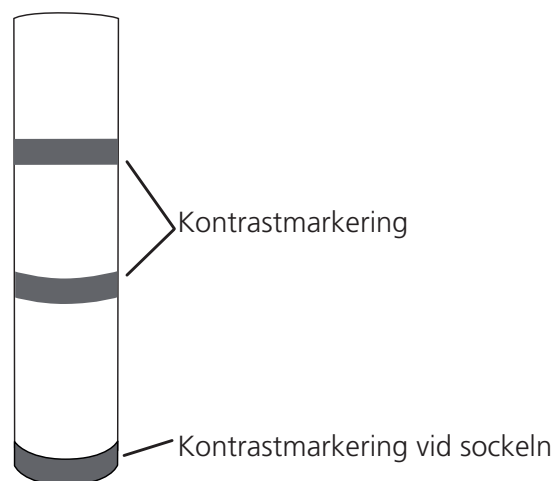

**Vill du veta mer?** Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök [locum.se/tillganglighet](http://locum.se/tillganglighet) och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.