


Hur varselmarkeringar ska utformas



- Glaspartier, glasytor och glasade dörrar ska markeras på två höjder med centrum 900 mm respektive 1500 mm över golv/mark. Markeringarna ska löpa tvärs över hela glaspartiets bredd och utföras i helgjuten mörk och ljus kontrastverkan. Den mörka kulören placeras underst och den ljusa kulören ska placeras överst. Kulören ska uppnå minst 0,40 i ljushet (enligt NCS-skalan) mot omgivande ytor.
- Varselmarkering av glaspartier ska fungera från båda håll och i olika ljusförhållanden. Man måste tänka på vad som finns på andra sidan.
- Varsel- och kontrastmarkeringar används för att varna där risk för fara eller personskada kan föreligga.
- Frostat glas eller film uppfyller inte kraven som varsel- eller kontrastmarkering utan fungerar endast som insynsskydd.
- Hinder i gånglinjen, exempelvis pelare eller utstickande byggnadsdelar, ska förses med kontrastmarkering. Utskjutande föremål som sticker ut mer än 100 mm djup och under 2200 mm fritt mått över golv ska kontrastmarkeras.

Exempel på kontrastmarkering av pelare eller utstickande byggnadsdelar

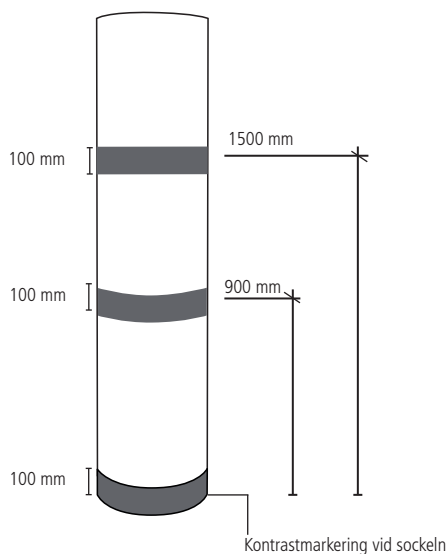

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.