

SYMBOLFÖRTECKNING

-  Sprinklercentral
-  Flödesvakt
-  Avluftningsventil
-  Avtappningsventil
-  Avstängningsventil
-  Larmventil
-  Pump
-  Pressostat
-  Dold sprinkler
-  Hydrofor

XX:X

Område flödesvakt

XX


Sprinklersektion



SKALA 1:250

0 5 10 12.5

METER




SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD: 20XX-XX-XX

ORIENTERINGSRITNING

SITUATIONSPLAN

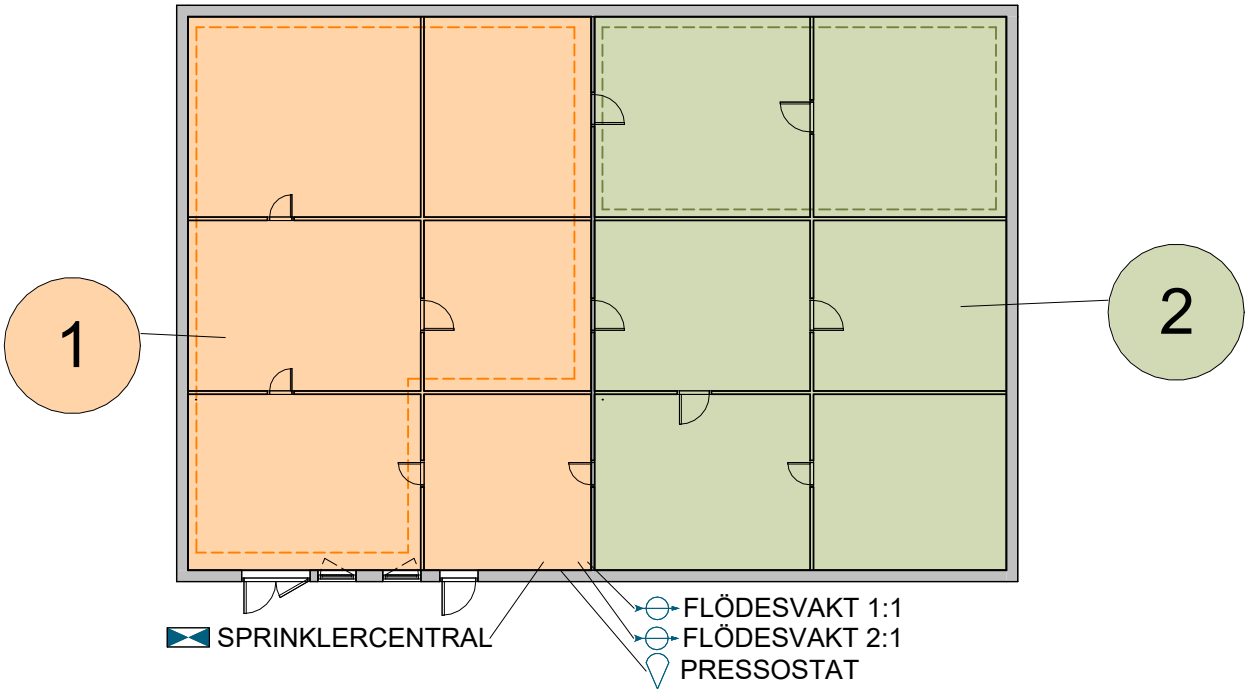

N



SKALA

1:200

0

5

10

METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

ORIENTERINGSRITNING



SYMBOLFÖRTECKNING

-  Sprinklercentral
-  Flödesvakt
-  Avluftningsventil
-  Avtappningsventil
-  Avstängningsventil
-  Larmventil
-  Pump
-  Pressostat
-  Dold sprinkler
-  Hydrofor

XX:X

Område flödesvakt

XX

Sprinklersektion



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

SERVICERITNING

SYMBOLFÖRTECKNING

	Angreppsväg		Nätsäkring
	KFA/Släckcentral		Likriktare
	Integrerad CU + KFA		Akkumulatorbatteri
	Larmsändare		Optiskt larmdon
	Manuell aktivering släck		Akustiskt larmdon
	Aspirerande detektor		Akustiskt larmdon rött blytljus
	Rökdetektor		Akustiskt larmdon rött/vitt blytljus
	Rökdetektor, dold		Siren
	Värmedetektor		Siren rött blytljus
	Värmedetektor dold		Siren rött/vitt blytljus
	Värmedetektor kapslad		Dubbelt blytljus
	Värmedetektor kapslad dold		Brandspjäll
	Värmedetektor linjär		Aktuator
	Flamdetektor		Blockeringsventil
	Indikeringstablå		Släckmedelsbehållare
	Indikeringslampa		Tryckavlastningsspjäll
	Tablå utläst/blockerad släckanläggning		Blockeringsbrytare
	Relä		Tryckströmbrytare
	Aktivändkrets		
	Branddörr med stängningsfunktion		
	Ställ		Adress
	Spridningsplint		Sektion
	Zenerbarriär		
	In / utgångsenhet		



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD: 20XX-XX-XX

SERVICERITNING GAS

PLAN 01

SIGNATUR:LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD:2024-06-13
REVIDERAD: 2024-11-30


PLAN 01

SIGNATUR:LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD:2024-06-13
REVIDERAD: 2024-11-30

PLAN 01

SITUATIONSPLAN

OMRÅDE SINDELNING UTRYMNINSLARM

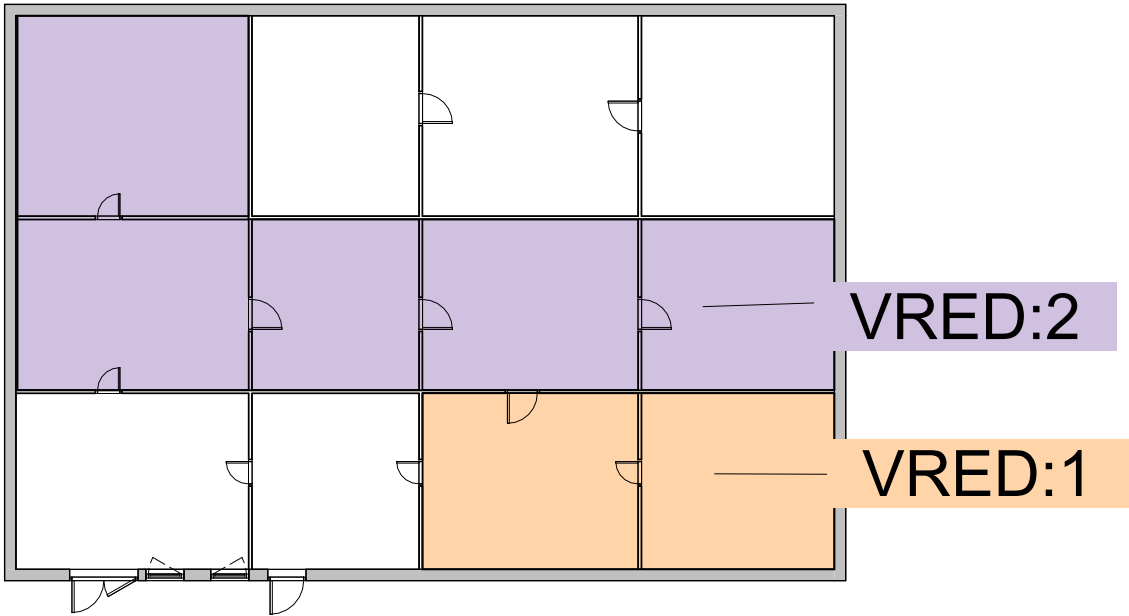

SKALA 1:200
0 5 10
METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOKUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

LARMDONSOMRÅDESRITNING

SYMBOLFÖRTECKNING

- Angreppsväg
- Centralutrustning
- Brandförsvarstablå
- Centralutrustning TUL
- Manöverenhet TUL
- Manuell aktivering TUL
- Utrymningsmikrofon TUL

VRED:YY

Larmdonsområde



SKALA 1:250
0 5 10 12.5
METER




SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

LARMDONSOMRÅDESRITNING

SYMBOLFÖRTECKNING

	Angreppsväg
	Centralutrustning
	Brandförsvarstablå
	Släckcentral
	Sprinklercentral
	Informationstablå
	Larmlagringstablå
	Undercentral
	Larmknapp
	Aspirerande detektor
	Linjerökdetektor sändare
	Linjerökdetektor mottagare
	Linjerökdetektor reflektor
	Indikeringstablå
	Värmedetektor Linjär
	Flödesvakt
	Pressostat
	Nyckelskåp
	Centralutrustning TUL
	Manövertablå TUL
	Manuell aktivering TUL
	Utrymningsmikrofon TUL
	Adress
	Sektion



N

SKALA 1:250



0 5 10 12.5
METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX


UPPRÄTTAD: 2024-06-13

REVIDERAD:

ORIENTERINGSRITNING

1

SITUATIONSPLAN ↑

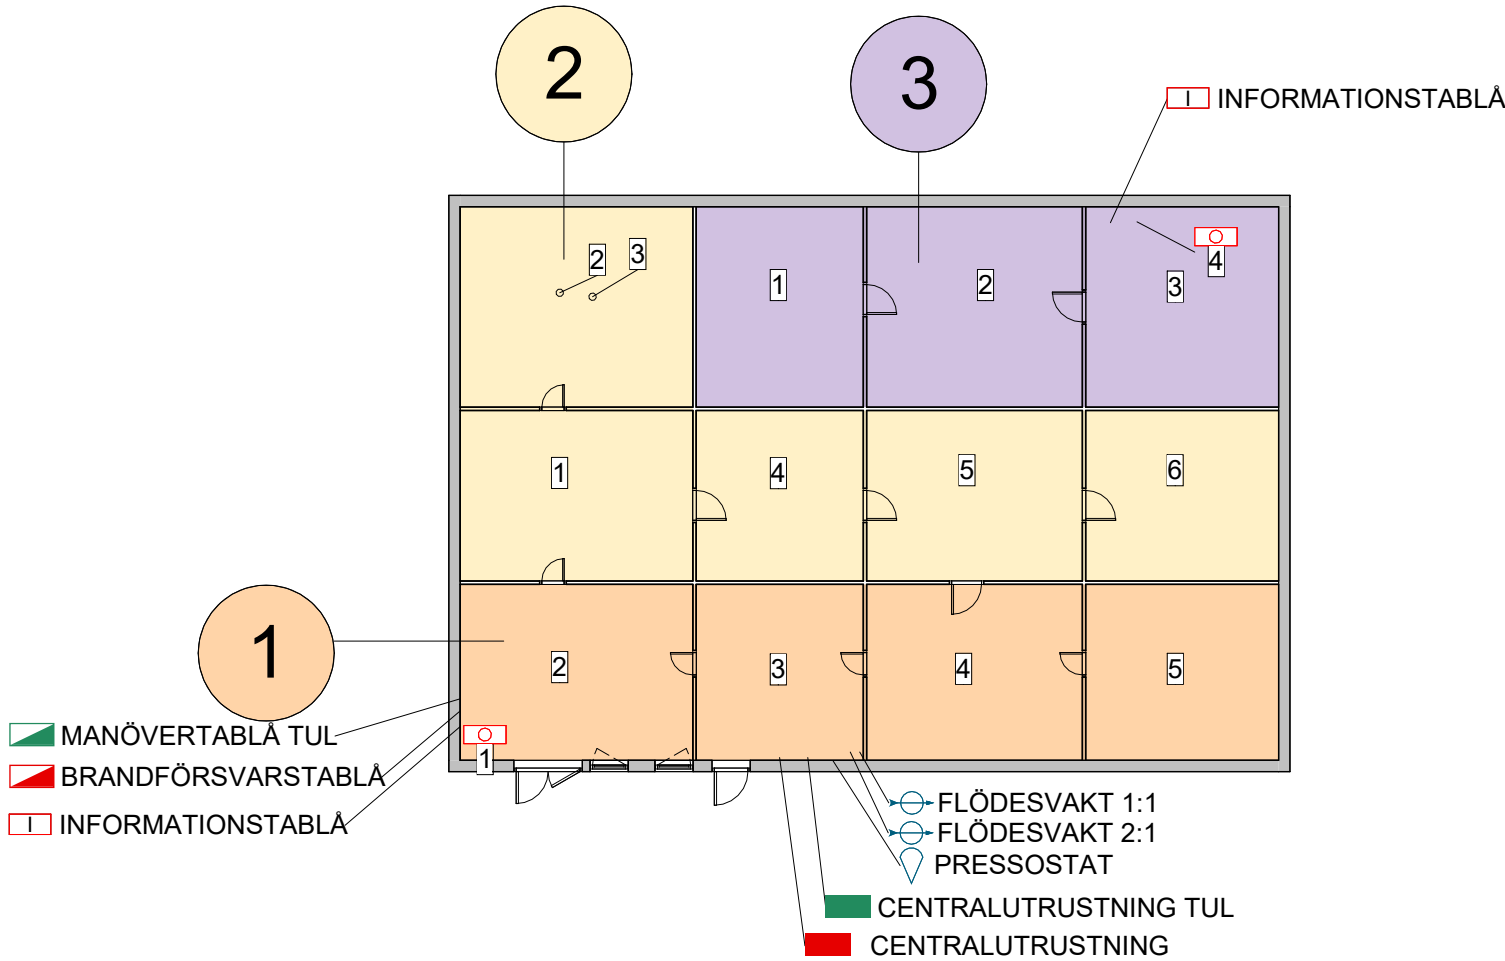

SKALA 1:200
0 5 10
METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

ORIENTERINGSRITNING


SYMBOLFÖRTECKNING

	Angreppsväg		Adressenhet		Styrområde
	Centralutrustning		In / utgångsenhet		
	Brandförsvarstablå		Styrenhet branddörrstyrning		
	Släckcentral		Styrenhet larmdonsstyrning		
	Sprinklercentral		Styrenhet övriga styrningar		
	Informationstablå		Optiskt larmdon		
	Larmlagringstablå		Akustiskt larmdon		
	Undercentral		Akustiskt larmdon rött blyxtljus		
	Apparatskåp		Akustiskt larmdon rött/vitt blyxtljus		
	Centralutrustning TUL		Siren		
	Manövertablå TUL		Siren rött blyxtljus		
	Manuell aktivering TUL		Siren rött/vitt blyxtljus		
	Utrymningsmikrofon TUL		Dubbelt blyxtljus		
	Rökdetektor med akustiskt larmdon				
	Rökdetektor med akustiskt och optiskt larmdon				
	Röklucka				
	Branddörr med stängningsfunktion				
	Branddörr med återinrymningsfunktion				
	Branddörr med bortkoppling av säkerhetssensor				
	Branddörr med bortkoppling av öppningsradar				




N

SKALA 1:250



0 5 10 12.5
METER



PLAN 3
PLAN 2
PLAN 1

STYROMRÅDESRITNING


SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX


UPPRÄTTAD: 2024-06-16

REVIDERAD:

1

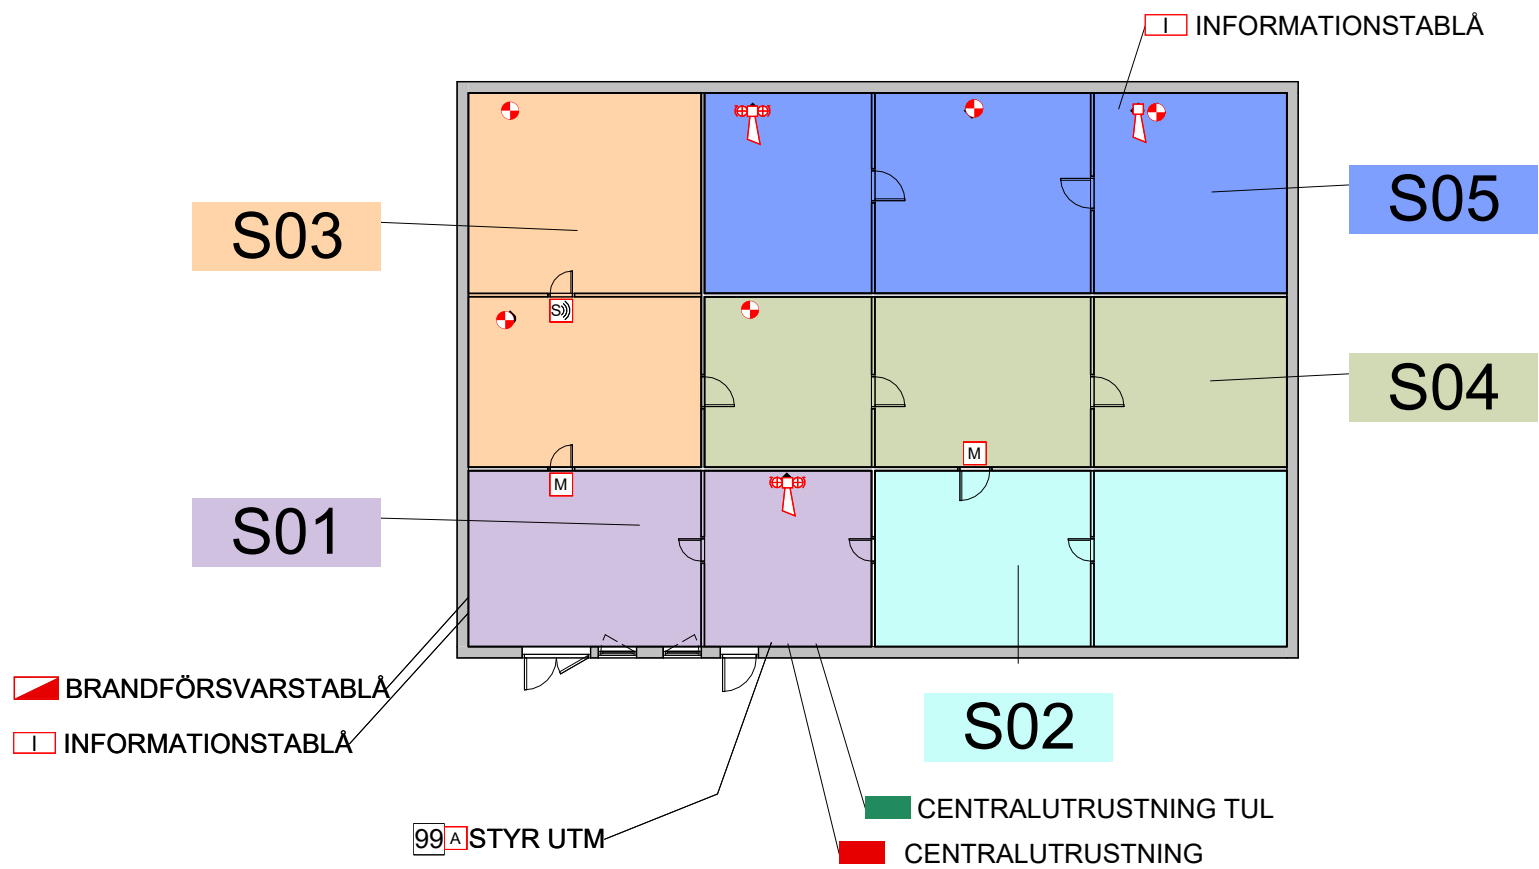


SKALA 1:200
0 5 10
METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

STYROMRÅDESRITNING

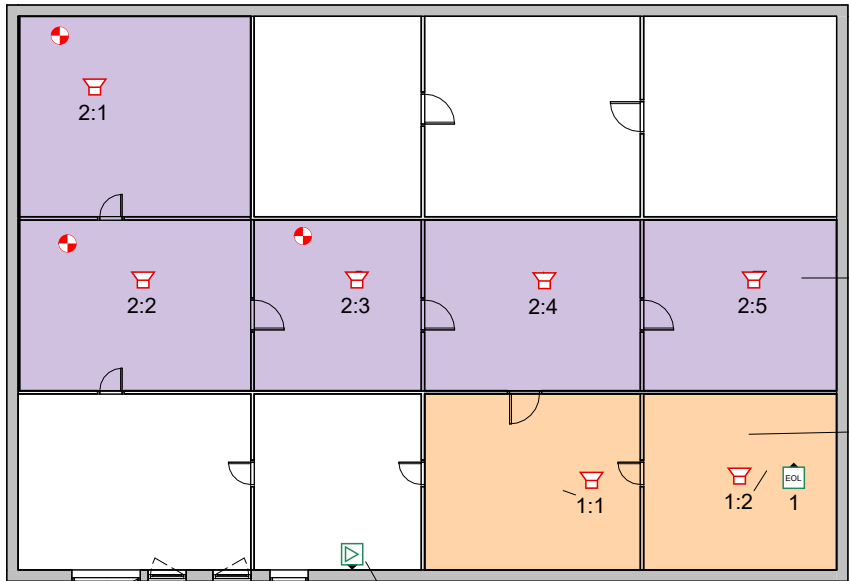

VRED:2

VRED:1

CENTRALUTRUSTNING TUL

SERVICERITNING TUL



SKALA 1:200
0 5 10
METER



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

SYMBOLFÖRTECKNING

- Angreppsväg
- Centralutrustning
- Brandförsvarstablå
- Centralutrustning TUL
- Manöverenhet TUL
- Manuell aktivering TUL
- Utrymningsmikrofon TUL
- Förstärkare TUL
- End of line
- Högtalare

X:X Slinga:Enhet

VRED:YY

Larmdonsområde



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

SERVICERITNING TUL

SITUATIONSPLAN



SE BLAD OVAN

VÄGNAMN


VÄGNAMN

SE BLAD HÖGER

SE BLAD VÄNSTER

VÄGNAMN


VÄGNAMN

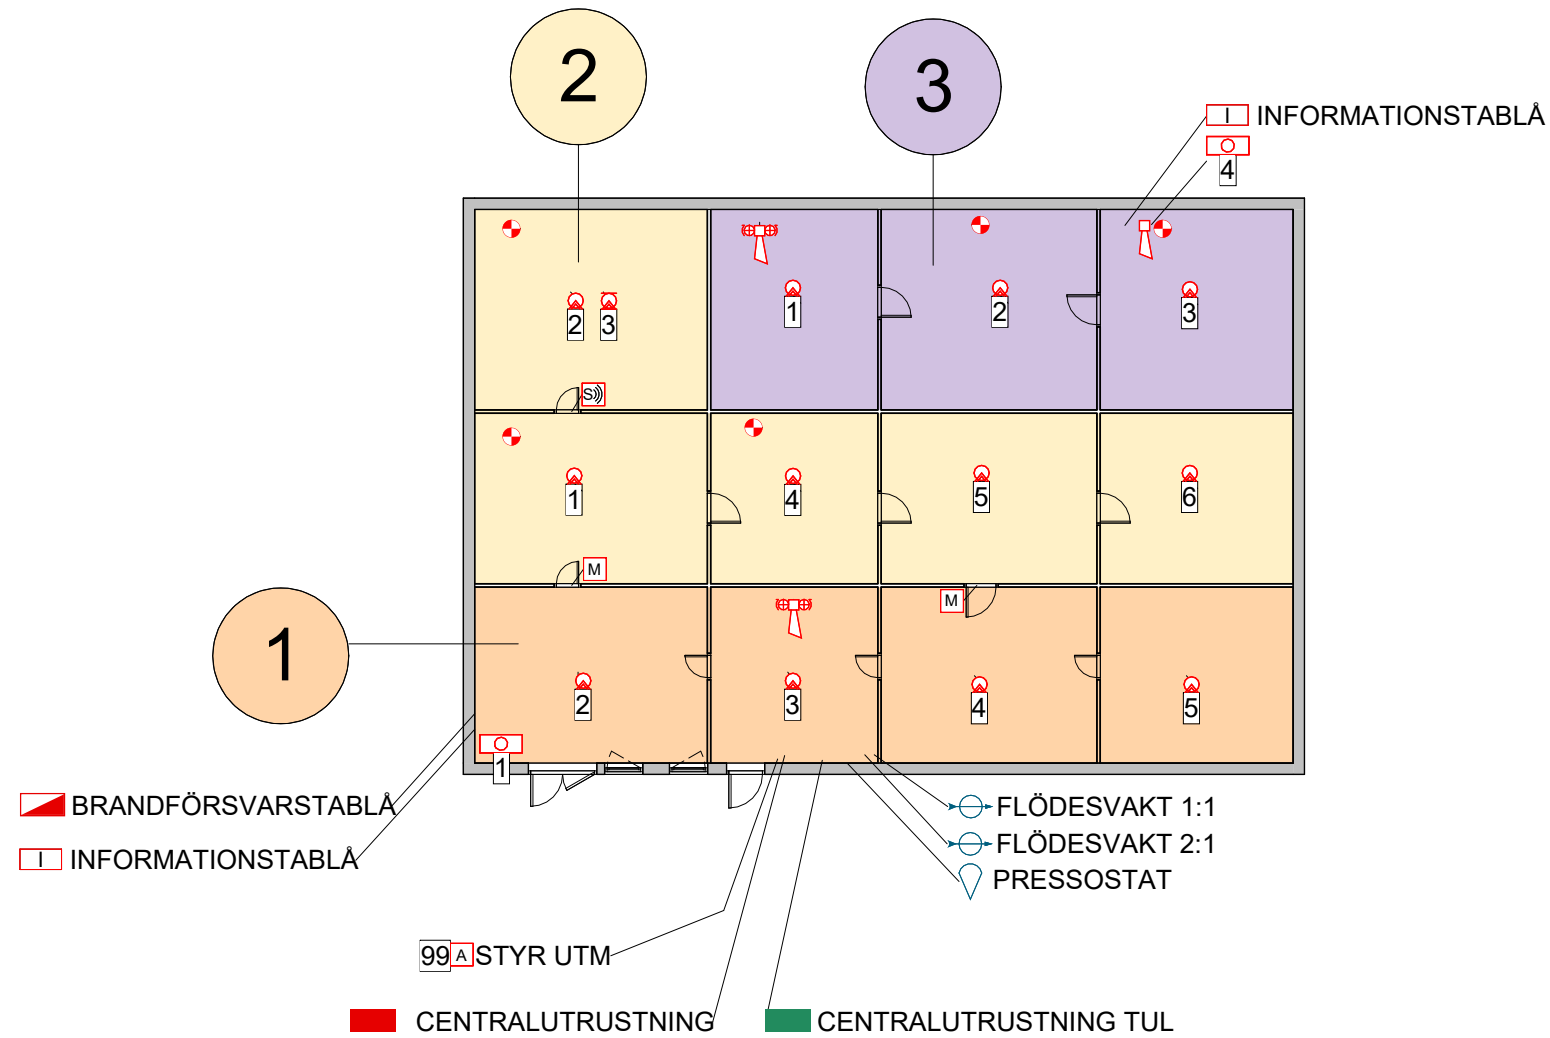

SE BLAD NEDAN



SKALA 1:200
0 5 10
METER



SJUKHUSNAMN


SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

SERVICERITNING

1

SYMBOLFÖRTECKNING

	Angreppsväg		Flödesvakt		Ställ
	Centralutrustning		Pressostat		Spridningsplint
	Brandförvarstablå		Rökdetektor		Timer
	Släckcentral		Rökdetektor med akustiskt larmdon		Zenerbarriär
	Sprinklercentral		Rökdetektor med akustiskt och optiskt larmdon		Adressenhet
	Informationstablå		Rökdetektor hissbar		In / utgångsenhet
	Larmlagringstablå		Rökdetektor dold		Styrenhet branddörrstyrning
	Undercentral		Värmedetektor		Styrenhet larmdonsstyrning
	Larmsändare		Värmedetektor dold		Styrenhet övriga styrningar
	Apparatskåp		Värmedetektor kapslad		Relä
	Nätsäkring		Värmedetektor kapslad dold		Aktiv ändkrets
	Larmknapp		Värmedetektor differential		Likriktare
	Aspirerande detektor		Värmedetektor linjär		Transformator
	Linjerökdetektor sändare		Flamdetektor		Ackumulatorbatteri
	Linjerökdetektor mottagare		Indikeringstablå		Kortslutningsisolator
	Linjerökdetektor reflektor		Indikeringslampan		Optiskt larmdon
	Nyckelskåp		Röklucka		Akustiskt larmdon
	Centralutrustning TUL		Branddörr med stängningsfunktion		Akustiskt larmdon rött blyxtljus
	Manövertablå TUL		Dörr med återinrymningsfunktion		Akustiskt larmdon rött/vitt blyxtljus
	Manuell aktivering TUL		Branddörr med bortkoppling av säkerhetssensor		Siren
	Utrymningsmikrofon TUL		Branddörr med bortkoppling av öppningsradar		Siren rött blyxtljus
	Förstärkare TUL				Siren rött/vitt blyxtljus
	End of line TUL				Dubbelt blyxtljus
	Adress		Sektion		Manöver Brandgasventilation


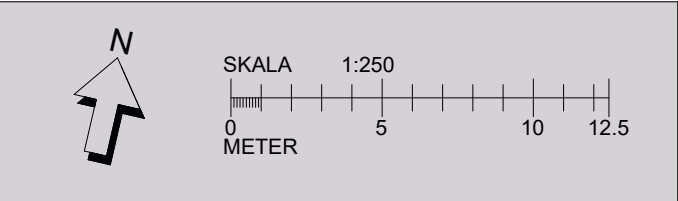


SYMBOLFÖRTECKNING

BRANDRITNING

	ANGREPPSVÄG
	UTRYMNINGSRIKTNING
	UTRYMNINGSPLAN
	CENTRALUTRUSTNING
	BRANDFÖRSVARSTABLÅ
	SPRINKLERCENTRAL
	SLÄCKCENTRAL ANNAN
	INFORMATIONSTABLÅ
	LARMKNAPP
	BRANDPOST
	BRANDSLÄCKARE
	BRANDDÖRR
	BRANDGLAS
	NÖDÖPPNINGKNAPP DÖRR
	VÄGLEDANDE MARKERING BELYST
	VÄGLEDANDE MARKERING FRÅNGÅGLIG BELYST
	NÖDBELYSNING
	UPS NÖDBELYSNING
	DÖRR MED ÅTERINRYMNING


	MATNING STIGARLEDNING
	UTTAG STIGARLEDNING
	UTRYMNINGSPLATS
	UTRYMNING GENOM FÖNSTER
	BRANDGASFLÄKT
	BRANDGASFLÄKT MANÖVER
	BRANDGASVENTILATION
	BRANDGASVENTILATION MANÖVER
	STYRENHET BRANDSPJÄLL
	BRANDGASSPJÄLL MOTORDRIVET
	BRAND-/ BRANDGASSPJÄLL MOTORDRIVET
	BRANDSPJÄLL MOTORDRIVET
	BRAND/ BRANDGASSPJÄLL
	BRANDSPJÄLL
	BRANDSPJÄLL DEMONTERAT
	BACKSPJÄLL
	FLÄKTRUM MED FLERA BRANDSPJÄLL
	BRANDCELLSGRÄNS E15
	BRANDCELLSGRÄNS E30
	BRANDCELLSGRÄNS E60
	BRANDCELLSGRÄNS EI15
	BRANDCELLSGRÄNS EI30
	BRANDCELLSGRÄNS EI60
	BRANDCELLSGRÄNS EI90
	BRANDCELLSGRÄNS EI120

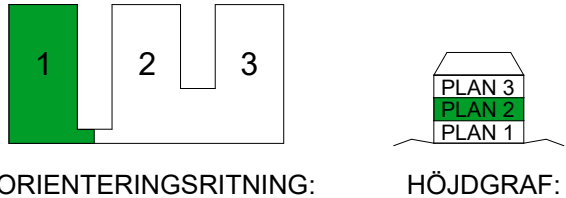

SJUKHUSNAMN

UPPRÄTTAD:2024-06-13
REVIDERAD: 2024-11-30
SIGNATUR:NN/NN
FILNAMN:BR99_BRAN - SYMBOLFÖRT.


BRANDRITNING


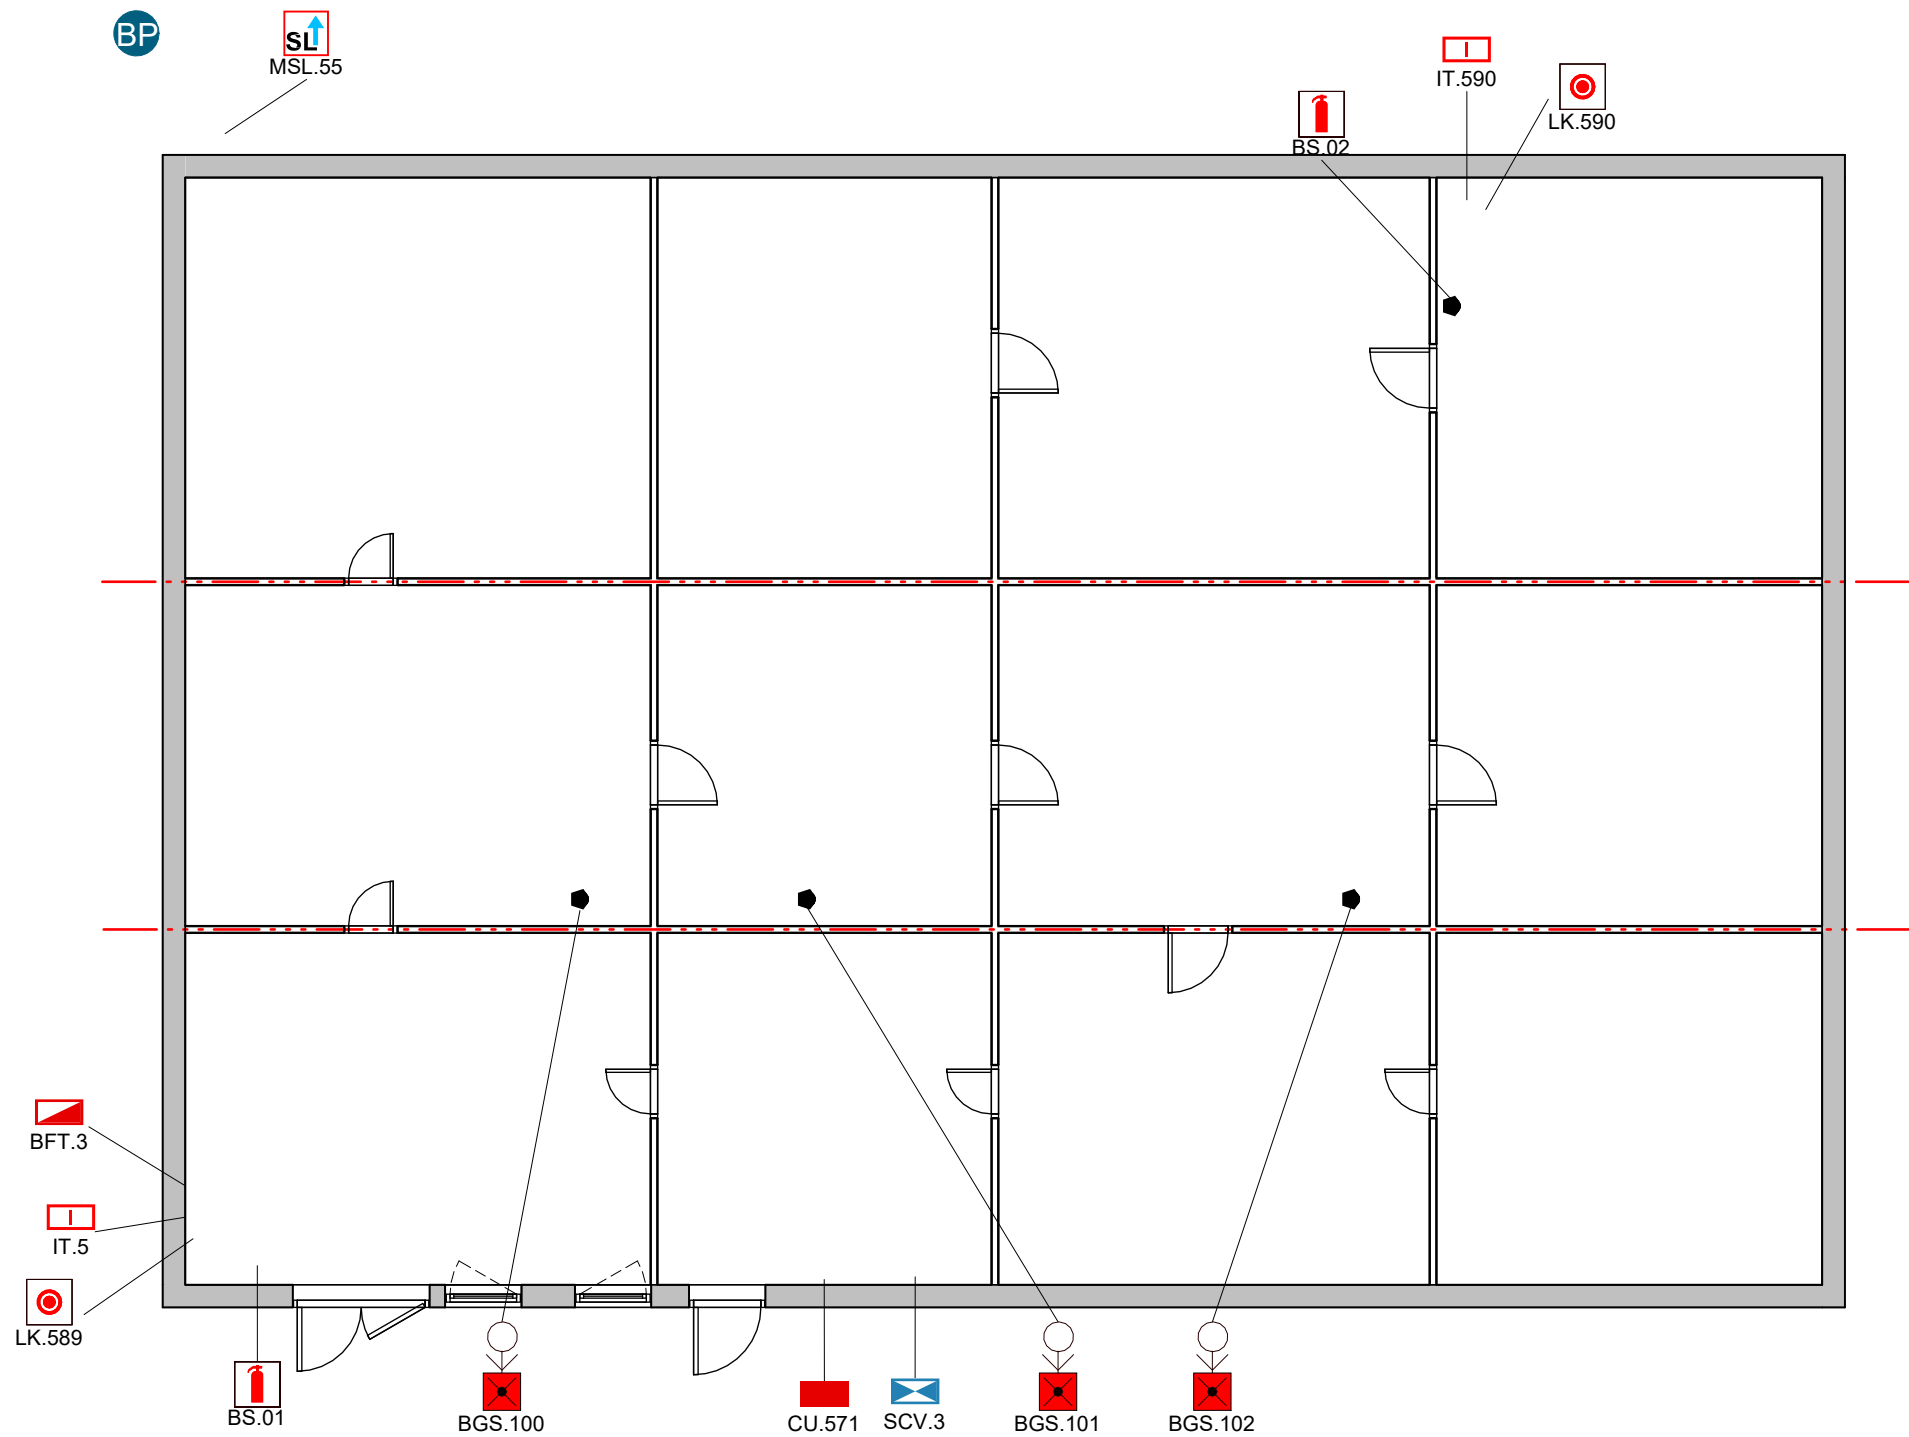


SJUKHUSNAMN

UPPRÄTTAD:2024-06-13
REVIDERAD:
SIGNATUR:LOCUM/XXX
FILNAMN:BR99_BRAN_XXX01 - Unnamed

SYMBOLFÖRTECKNING


	ANGREPPSVÄG, VIKTIG
	ANGREPPSVÄG, ÖVRIG
	BRANDPOST KOMMUNAL
	BRANDPOST SJUKHUS
	SPRINKLERCENTRAL
	BRANDFÖRSVARSSTABLÅ
	STIGARLEDNING INTAG
	FÖRBIGÅNGSVENTIL BRANDVATTEN
	HELIKOPTERLANDNINGSPLOTS
	GRIND/BOM
	MAX HÖJD
	RÖKLUCKA I MARK
	RISKKÄLLA
	Körbar väg för räddningsfordon
	Byggnad omfattas inte av framkörningskort
	Byggnad omfattas av framkörningskort
	Staket



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD: 2024-11-30

SYMBOLFÖRTECKNING

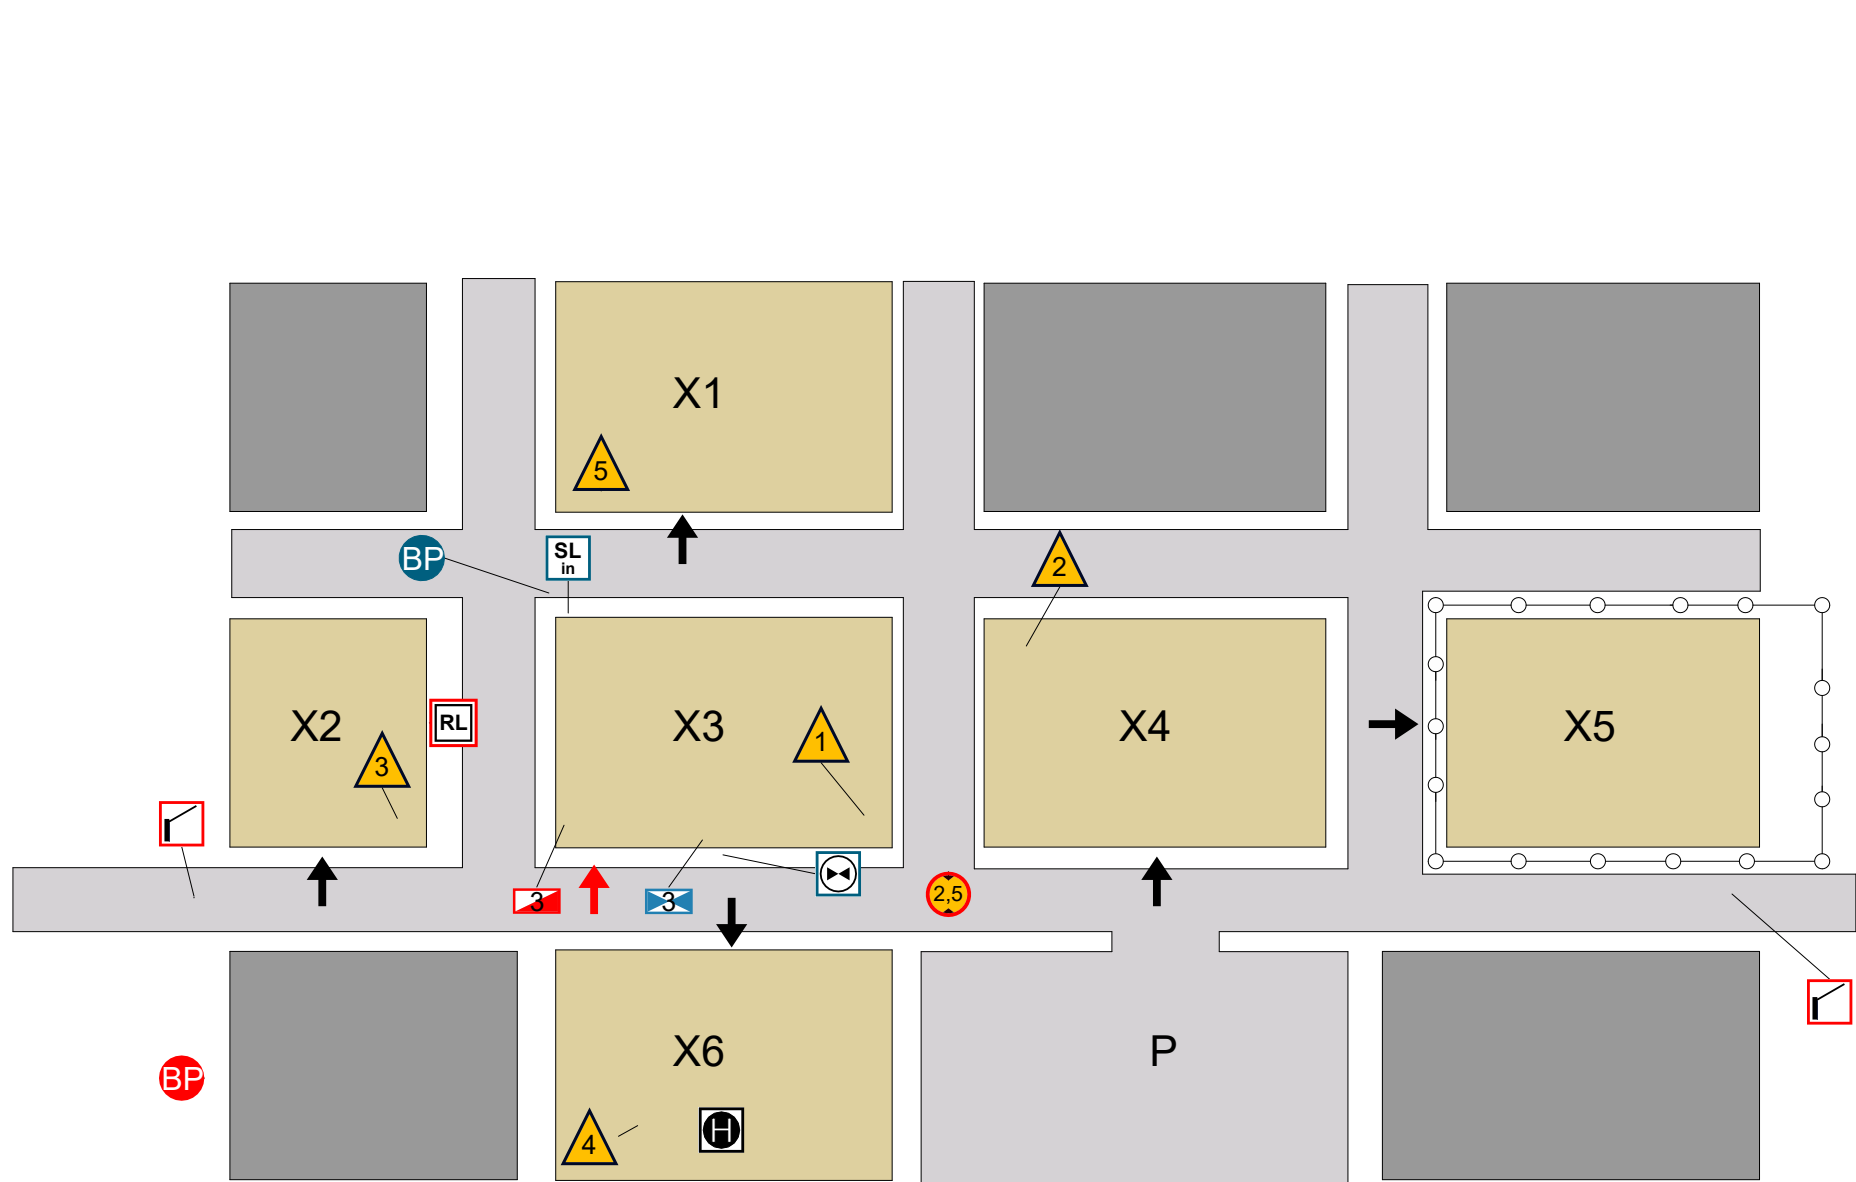

- ANGREPPSVÄG, VIKTIG
- ANGREPPSVÄG, ÖVRIG
- BP BRANDPOST KOMMUNAL
- BP BRANDPOST SJUKHUS
- XX SPRINKLERCENTRAL
- XX BRANDFÖRSVARSTABLÅ
- SL in STIGARLEDNING INTAG
- FÖRBIGÅNGSVENTIL BRANDVATTEN
- H HELIKOPTERLANDNINGSPLATS
- GRIND/BOM
- 2.0 MAX HÖJD
- RL RÖKLUCKA I MARK
- △ X RISKKÄLLA
- Grey square Körbar väg för räddningsfordon
- Yellow square Byggnad omfattas inte av framkörningskort
- Yellow square Byggnad omfattas av framkörningskort
- Staket



SKALA 1:500
0 5 10 20 25
METER

SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-09-25
REVIDERAD: 2024-11-30

FRAMKÖRNINGSKORT XXXXXX SJUKHUSOMRÅDE

Särskilda risker

Kortfattad information om risker som består över tid och påverkar räddningsinsats.

- 1

Syrgascistern
- 2
- Gasförråd för medicinska gaser, kvävgas- och syrgastank
- 3
- Solcellsanläggning
- 4
- Helikopterflygplats
- 5
- Kvävgascistern

Allmänt

Sjukhusområdet ägs av Region Stockholm och förvaltas av Locum.

Verksamheter

- X1: Laboratieverksamhet. Känsliga laboratoriemiljöer förekommer.
- X2: Huvudentre, Vårdavdelningar med sängliggande patienter
- X3: Vårdavdelningar med sängliggande patienter. Svårflyttade patienter förekommer - IVA, förlossning, operation
- X4: Operation och barnoperation. Svårflyttade patienter förekommer
- X5: Psykiatri. Låsta avdelningar på plan 6-8. Incidentsamordnare hos verksamheten.
- X6: Vårdavdelningar med sängliggande patienter. Helikopterflygplats på tak.

Utrymning

Sängliggande patienter utryms horisontellt till annan brandcell på samma våningsplan eller förflyttas via förbindelsegångar till intilliggande huskroppar.

Utrymning sker i första hand till annan brandcell där brandlarm aktiveras. Intilliggande brandceller får indikering av brandlarm, bistår vid utrymning.

Brandvattenförsörjning

Brandposter finns på sjukhusområdet, se framsida för placering.
Det finns två förbigångsventiler på sjukhusområdet, se framsida för placering.

Brandskydd

Bärförmåga vid brand: Varierar, generellt R60-R90 för de större huskropparna

Brandlarm: Finns i merparten av byggnaderna och larmsignalering till personal.
Placering av brandförsvarstablåer på kortets framsida.

Sprinkler: Finns i merparten av byggnaderna. Placering av sprinklercentraler på kortets framsida.

Stigarledningar: (ej trycksatta) finns i trapphus i alla de sammanbyggda byggnaderna.

Brandgasventilation

Trapphus har brandgasventilation genom öppningsbar lucka eller öppningsbara fönster. Rökluckor öppnas genom manöverdon i trapphusets bottenvåning.

Rökluckor i mark öppnas från utsida.

Särskilt skyddsvärd egendom

Viktiga forskningsprojekt finns i byggnad X1.

MR-kameror finns i byggnad X2 och X3.

Sterilteknik finns i byggnad X4.

Nödlägesinformation och kontaktuppgifter

Anläggningsskötare möter vid brandförsvarstablå (dygnet runt).

Ordningstvakter möter vid brandförsvarstablå samt söker efter branden.

Under arbetstid nås Locums förvaltning på sjukhusområdet via Locums kundtjänst 08-123 172 00.

Beredskapsfunktion är i tjänst alla dagar 17.00-08.00 samt helger dygnet runt, nås på 08-123 174 75 eller 070-737 73 73.

Sambandsmöjligheter

Locums drift och Karolinska sjukhusets ordningstvakter kan nås via Rakel. Vid större kriser kan Locums förvaltning och beredskapsfunktion nås via Rakel.

Psykiatri i hus X5 går att nå via Rakel.


SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-11-30
REVIDERAD:

INSATSPLAN

SYMBOLFÖRTECKNING

	ANGREPPSVÄG, VIKTIG		MAX BREDD		UTRYMNINGSHISS
	ANGREPPSVÄG, ÖVRIG		MAX HÖJD		UTRYMNINGSPLATS
	ANGREPPSVÄG NUMRERAD		MAX VIKT		UTRYMNINGSSTOL
	BRANDFÖRSVARSTABLÅ		BÄRIGHETSKLASS		UTRYMNING VIA STEGE
	SPRINKLERCENTRAL		MOTORSPRUTA		VATTEN-/SKUMKANON
	SLÄCKSYSTEM MANUELL AKTIVERING		MÖTESPLATS		VATTEN-/SKUMKANON UPPSTÄLLNINGSPLOTS
	BRANDGASFLÄKT		NYCKELTUB		VINDSTRUT
	BRANDGASFLÄKT MANÖVERDON		NÖDAVSTÄNGNING		ÅTERSAMLINGSPLATS
	BRANDPOST KOMMUNAL		NÖDSTOPP		RISKKÄLLA
	BRANDPOST SJUKHUS		RÄDDNINGSHISS		EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ
	BRANDVATTENPUMP		RÖKLUCKA AUTOMATISK		HÖGSPÄNNING
	BRUNN DAGVATTEN		RÖKLUCKA MANUELL		TRYCKAVLASTNING
	BRUNN OLJEFÖRANDE AVLOPPSVATTEN		RÖKLUCKA MANÖVERDON		SOLCELLSMODUL / BATTERI
	BRYTPUNKT		SAMLINGSPLATS FÖREMÅL		GASLARMSTABLÅ
	FÖRBIGÅNGSVENTIL BRANDVATTEN		SKYDDSVÄRDA FÖREMÅL		SPÄNNINGSSATT KABEL
	FÖRVARING INSATSPLANER		SKUMANSLUTNING SLÄCKSYSTEM		SKJUTPUNKT SKÄRSLÄCKARE
	GASSLÄCKSYSTEM		SLÄCKAGGREGAT		VÄXELRIKTARE
	GRIND/BOM		STIGE		
	HELIKOPTERLANDNINGSPLOTS		STIGARLEDNING INTAG		
	UPPSTÄLLNINGSPLOTS HÖJDFORDON		TILLFARTSVÄG		
	HÖGSPÄNNING FRÅNSKILJNING		TILLUFT BRANDGASVENTILATION		
	LADDNINGSTATION ELFORDON				
	LEDNINGSPLOTS				
	LÄTTSKUM				



SJUKHUSNAMN

SIGNATUR: LOCUM/XXX
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
REVIDERAD:

UTRYMNINGSPLAN / EVACUATION PLAN

OM BRAND UTBRYTER

RÄDDA
VARNA
LARMA
SLÄCK
UTRYM


först de som är i uppenbar fara.
övriga som hotas av branden.
genom att ringa 112,
branden om det bedöms möjligt.
och bege er till återsamlingsplats.
Personalen ska agera enligt verksamhetens
brand- och utrymningsrutiner.

IN CASE OF FIRE

HELP
WARN
ALARM
EXTINGUISH
EVACUATE

those in immediate danger.
others in danger.
by dialing 112.
the fire if possible.
to prearranged assembly area.
The staff should act according to fire-
and evacuation procedures.

TECKENFÖRKLARING

TAVLANS PLACERING		YOUR LOCATION
UTRYMNINGSRIKTNING		EMERGENCY EXIT
UTRYMNINGSVÄG		EMERGENCY ROUTE
HANDBRANDSLÄCKARE		FIRE EXTINGUISHER
LARMKNAPP		FIRE ALARM BUTTON
INOMHUSBRANDPOST		FIRE HOSE
BRANDFILT		FIRE BLANKET
ÅTERSAMLINGSPLATS		ASSEMBLY AREA
UTRYMNINGSPLATS		TEMPORARY REFUGE
BRANDCELLSGRÄNS		FIRE ZONE

SITUATIONSPLAN



SJUKHUSNAMN

PLAN X
UPPRÄTTAD: 2024-06-13
SIGNATUR: LOCUM/XXX
REVIDERAD: 2024-11-30
FILNAMN: BR99_UP - U01

