


# KOMPLETTERANDE SKYDDSUTJÄMNING I TYPRUM GRUPP 1

## EXEMPEL UNDERSÖKNING/ÖVERVAKNING



## FÖRKLARINGAR

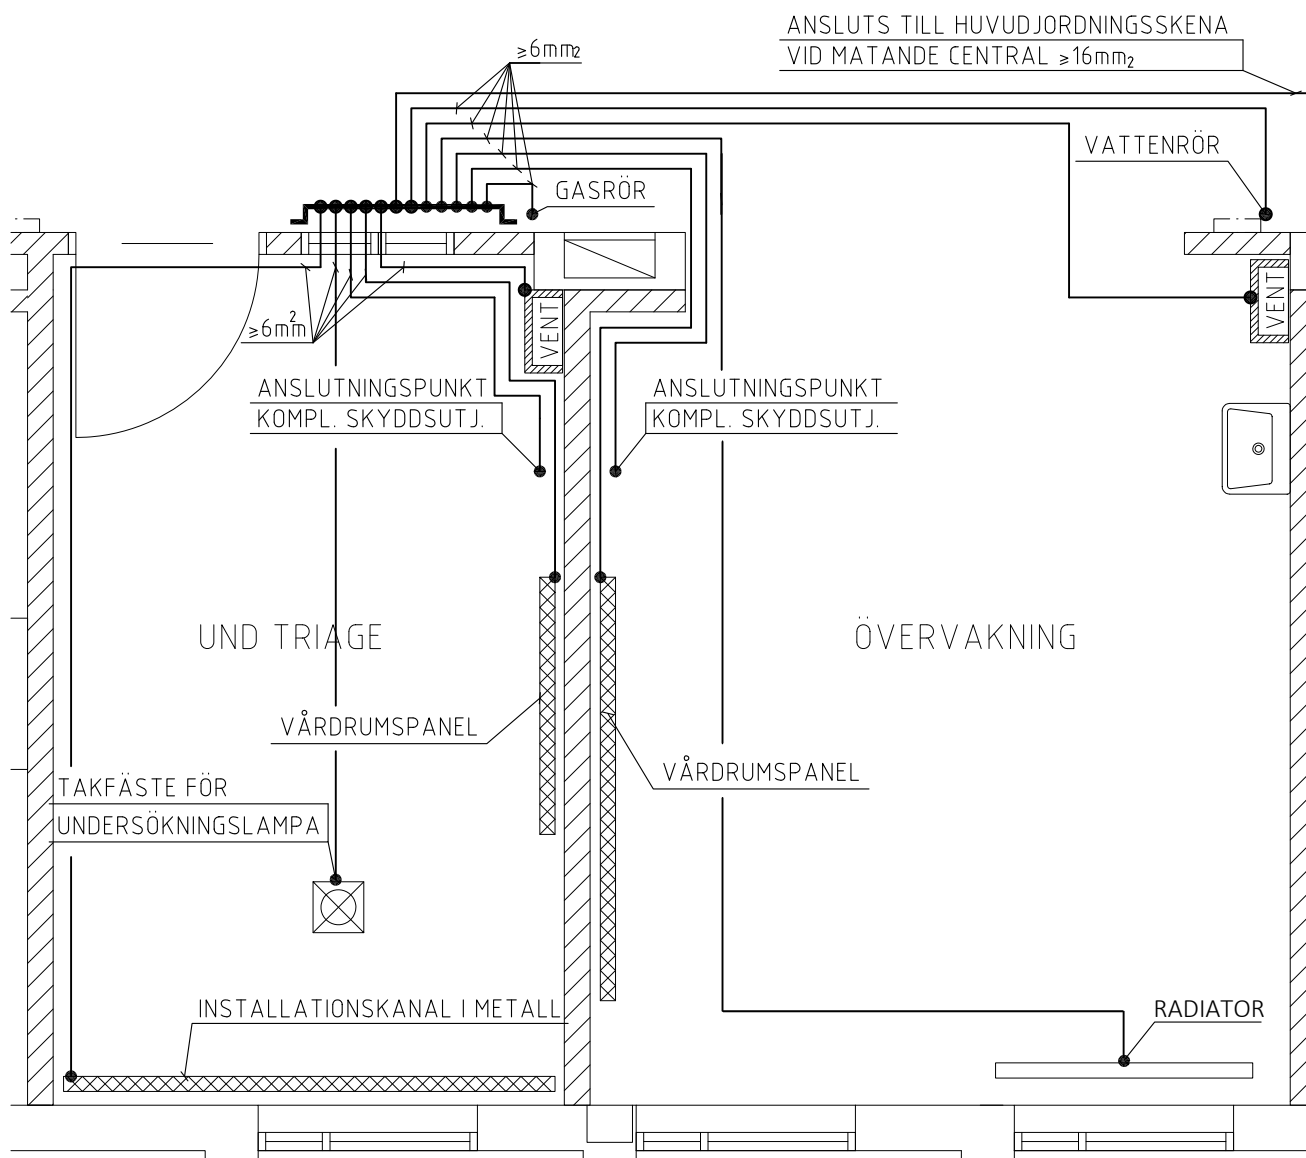

SKYDDSUTJÄMNINGSSKENA

## FÖRESKRIFTER

FÖRUTOM ANGIVNA OBJEKT ANSLUTS FRÄMMANDE LEDANDE DELAR.

BEAKTA RESISTANSKRAVET ENLIGT SS 436 40 00 AVSNITT 710.415.2.2 OBSERVERA LOCUMS HÖGRE KRAV  
RESISTANS FÅR INTE ÖVERSTIGA  $0,2 \Omega$

FASTA LEDANDE ICKE ELEKTRISKA PATIENTSTÖD ANSLUTS OM DESSA INTE ÄR AVSEDDA ATT VARA ISOLERADE FRÅN JORD

INKOMMANDE MEDIA FÖRBINDS I DIREKT ANSLUTNING TILL RUMMET


|                                                                                   |                              |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|
| <b>locum.</b>                                                                     |                              |             |      |
| VÅRDEN FÖR VÅRDEN                                                                 |                              |             |      |
| BYGG-<br>HÄRRE                                                                    | LOCUM AB                     |             |      |
| E                                                                                 |                              |             |      |
| UPPDRAG NR                                                                        | RITAD AV                     | HANDLÄGGARE |      |
| DATUM<br>2020-06-04                                                               | ANSVARIG                     |             |      |
| RIKTLINJER FÖR ELTEKNISKA SYSTEM<br>PRINCIPHEMA<br>SKYDDSUTJÄMNING TYPRUM GRUPP 1 |                              |             |      |
| SKALA<br>1:50                                                                     | RITNINGSNUMMER<br>BILAGA 3.1 |             | BET. |

Originalformat: A1

Filnamn: E66P\_KATEGORI.dwg

# KOMPLETTERANDE SKYDDSUTJÄMNING I TYPRUM GRUPP 2

## EXEMPEL OPERATIONSRUM

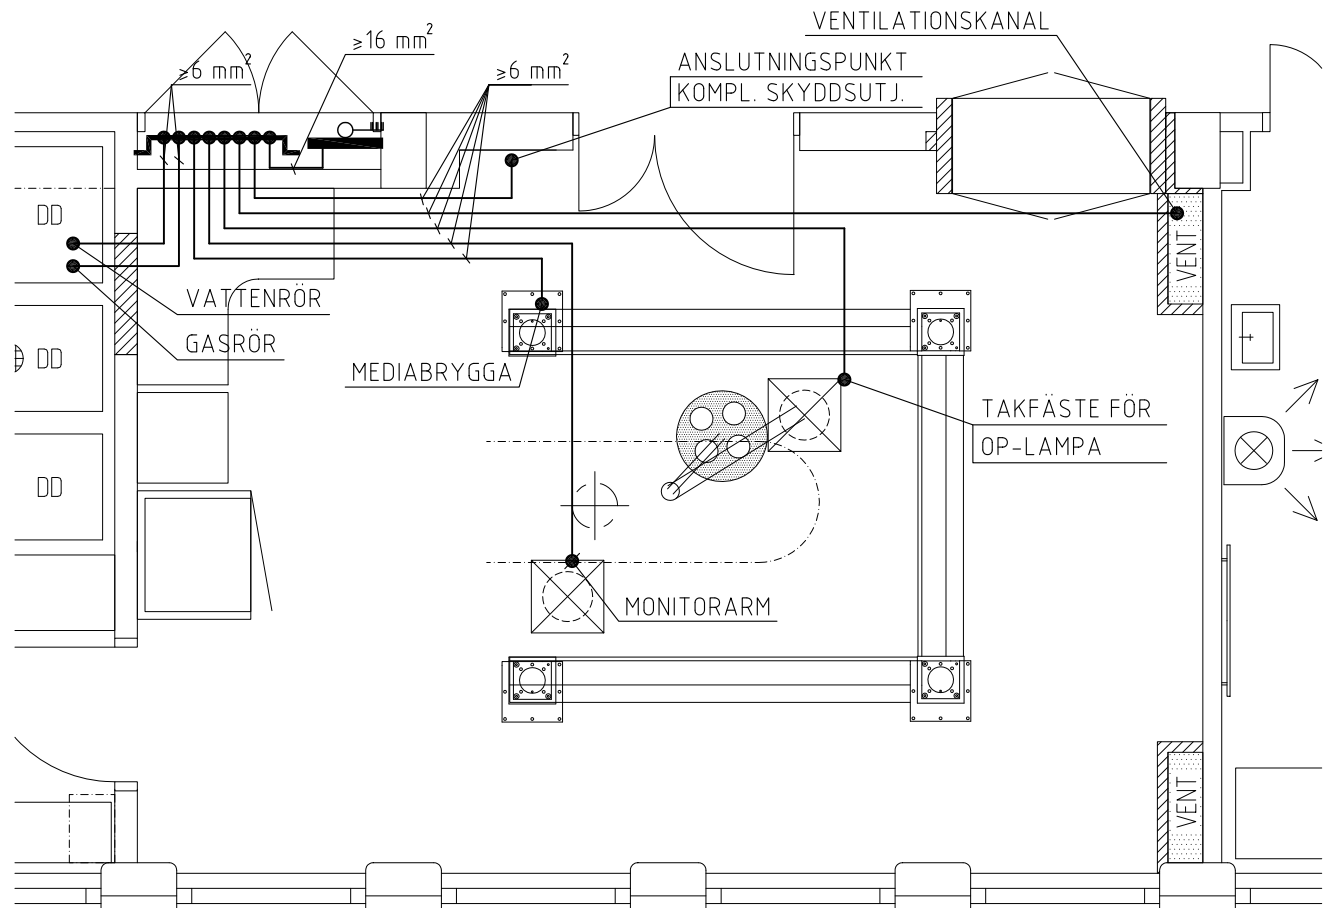

### FÖRKLARINGAR

 SKYDDSUTJÄMNINGSSKENA

### FÖRESKRIFTER

FÖRUTOM ANGIVNA OBJEKT ANSLUTS FRÄMMANDE LEDANDE DELAR.

BEAKTA RESISTANSKRAVET ENLIGT SS 436 40 00 AVSNITT 710.415.2.2

RESISTANS FÅR INTE ÖVERSTIGA 0,2Ω

FASTA LEDANDE ICKE ELEKTRISKA PATIENTSTÖD ANSLUTS OM DESSA INTE ÄR AVSEDDA ATT VARA ISOLERADE FRÅN JORD

INKOMMANDE MEDIA FÖRBINDS I DIREKT ANSLUTNING TILL RUMMET

|                                                                                                            |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <br>VÄRDEN FÖR VÄRDEN |                |             |
| BYGG-<br>HERRER                                                                                            | LOCUM AB       |             |
| E                                                                                                          |                |             |
| UPPDRAG NR                                                                                                 | RITAD AV       | HANDLÄGGARE |
| DATUM                                                                                                      | ANSVARIG       |             |
| 2018-01-12                                                                                                 |                |             |
| RIKTLINJER FÖR ELTEKNISKA SYSTEM<br>PRINCIPHEMA<br>SKYDDSUTJÄMNING TYPRUM GRUPP 2                          |                |             |
| SKALA                                                                                                      | RITNINGSNUMMER | BET.        |
| 1:50                                                                                                       | BILAGA 3.2     |             |

Originalformat: A1

filnamn: E66P\_KATEGORIZ.dwg