



Nödlägesplan



www.locum.se/brand



Släcka

Påbörja släckinsats med brandsläckare, stäng in branden om möjligt.

Rädda

Rädda personer i uppenbar fara och som inte kan förflytta sig själva till säker plats.

Varna

Varna personer i uppenbar fara som är omedvetna om situationen men som kan förflytta sig själva.

Larma

Ring 112. Brandkåren är redan på väg, men ring för att lämna mer information, om tid finns.


Utrym

Vid brand måste du själv prioritera i vilken ordning du utför de olika momenten. Kan du släcka branden medan den fortfarande är liten behöver du eventuellt inte utrymma. Du har cirka två minuter på dig att släcka från det att brandlarmet tjuter.

Vid livräddning eller släckinsats, håll dig nära golvet där det är mindre rök.

Ordna om möjligt så att någon möter upp räddningstjänsten och visar den bästa vägen till branden.

Bedöm din egen förmåga och ta inga onödiga risker.

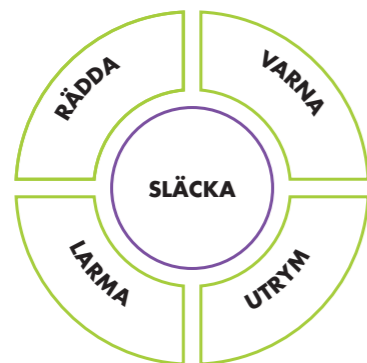

Locum AB
Östgötagatan 12, Box 17201, 104 62 Stockholm
Tel: 08-123 170 00. Fax: 08-694 72 10
E-post: locum@locum.se, www.locum.se

Vid problem ring Locums kundtjänst på tel: 08- 123 172 00

Brandskydd på Löwenströmska sjukhuset

September 2016

locum.
VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum.
VÄRDEN FÖR VÄRDEN

 VI ÄR EN DEL AV
STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING



Brandskydd

Brandskydd Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset är försett med rökdetektorer, värmedetektorer och larmtryckknappar. Detektorer löser ut brandlarmet automatiskt, larmtryckknappar finns för manuell aktivering av brandlarmet. Vid brandlarm stängs branddörrar automatiskt. Brandförsvaret får larmet direkt.

Ombyggnationer kan påverka lokalernas brandskydd, kontakta därför alltid Locum innan du påbörjar en ombyggnation.

Brandskydd

Lagen om skydd mot olyckor kräver att såväl verksamhet som fastighetsägare arbetar systematiskt med brandskyddet. Personalen ska genomgå en grundläggande brandutbildning för att kunna släcka/hindra en brands uppkomst med handbrandsläckare, samt agera korrekt i händelse av brand.

Verksamhetens kontrollansvar inom förhyrda lokaler är:

- Branddörrar (tex dörrstängare, magneter)
- Brandcellsgränser (avskiljande konstruktion, t ex vägg mellan två avdelningar)
- Brandsläckare: kontrollera att de finns lättåtkomliga
- Utrymningsvägar: Fri passage, ingen låsning, vägledande markering (grön skylt med springande gubben). Samtliga utrymningsvägar ska alltid vara fria från hinder och brännbart material.

Fastighetsägarens kontrollansvar inom förhyrda lokaler är:

- Sprinkler
- Brandlarm
- Nödbelysning
- Genomföra revisionsbesiktningar
- Utrymningsskyltar



Risker och skydd

Exempel på risker för uppkomst av brand

- Levande ljus
- Förvaring på spisplattor
- Trasig elutrustning
- Övertäckning av element
- Anlagd brand
- Brännbart material på lastkajer

Övriga Risker

För att undvika spridning av brand får inte dörrar kilas upp. Utrymningsvägar får ej blockeras eller låsas. Samtliga utrymningsvägar ska alltid vara fria från hinder och brännbart material.

För att ovan enbart skall bli risker måste de hanteras. Detta måste göras på ett systematiskt sätt genom en organisation som aktivt arbetar med brandskyddsfrågor samt har erforderligt mandat att ta beslut i brandskyddsfrågor. Avgörande är rätt teknik, regler samt en välutbildad personal.

Utrymningsvägar


Utrymning av lokalerna sker via utrymningsvägarna. De är uppmärkta genom vägledande markeringar (den springande gubben) och visas även på utrymningsplanerna. Från vårdavdelningarna sker utrymning till säker plats i första hand till intilliggande avdelningar på samma våning.

Släckredskap för brand

Var släckredskapen är placerade anges både med vägledande röd skylt och på utrymningsplanen. Det skall aldrig vara längre än 25 meter till ett släckredskap var du än befinner dig i byggnaden.

Återsamlingsplats

Utses av respektive arbetsplats utifrån varje verksamhets förutsättningar.



Brandlarm och släckning

Nödbelysning

Nödbelysning finns i korridorer samt utrymningsvägar. Nödbelysning aktiveras automatiskt vid fel på ordinarie belysning.

Utrymningsskyltning efter nödbelysning

Utrymningsskyltar ska alltid fungera, även vid strömbortfall. Det ska regelbundet kontrolleras att skyltarna lyser och att inget skymmer dem.

Larmtryckknapp

Det finns tryckknappar för manuell aktivering av brandlarmet.

Brandcellsgränser

Brandcellsindelningen på sjukhuset har till syfte att förhindra brandspridning under minst 60 minuter samt möjliggöra horisontell utrymning till annan avdelning. För personalen är det viktigt att veta brandcellsindelningen för att kunna genomföra en säker utrymning för både patienter och personal i händelse av brand.

Brandlarmssignalering till personal

Larmpelare finns utplacerade på sjukhuset och har rött och vitt blixtljus, vilket innebär att när det röda och vita blixtljuset blixtrar och sirenen tjuiter, har brandlarmet gått på avdelning där du befinner dig. Vid brandlarm stängs branddörrar uppställda på magnet automatiskt. Om endast det vita ljuset blixtrar, har brandlarmet gått på en närliggande avdelning.

Informationstablå för att ge information till verksamheten var det brinner.

Sprinkler

Heltäckande sprinklersystem som aktiveras av värme.

